


# QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2010 BACTERIOLOGIE

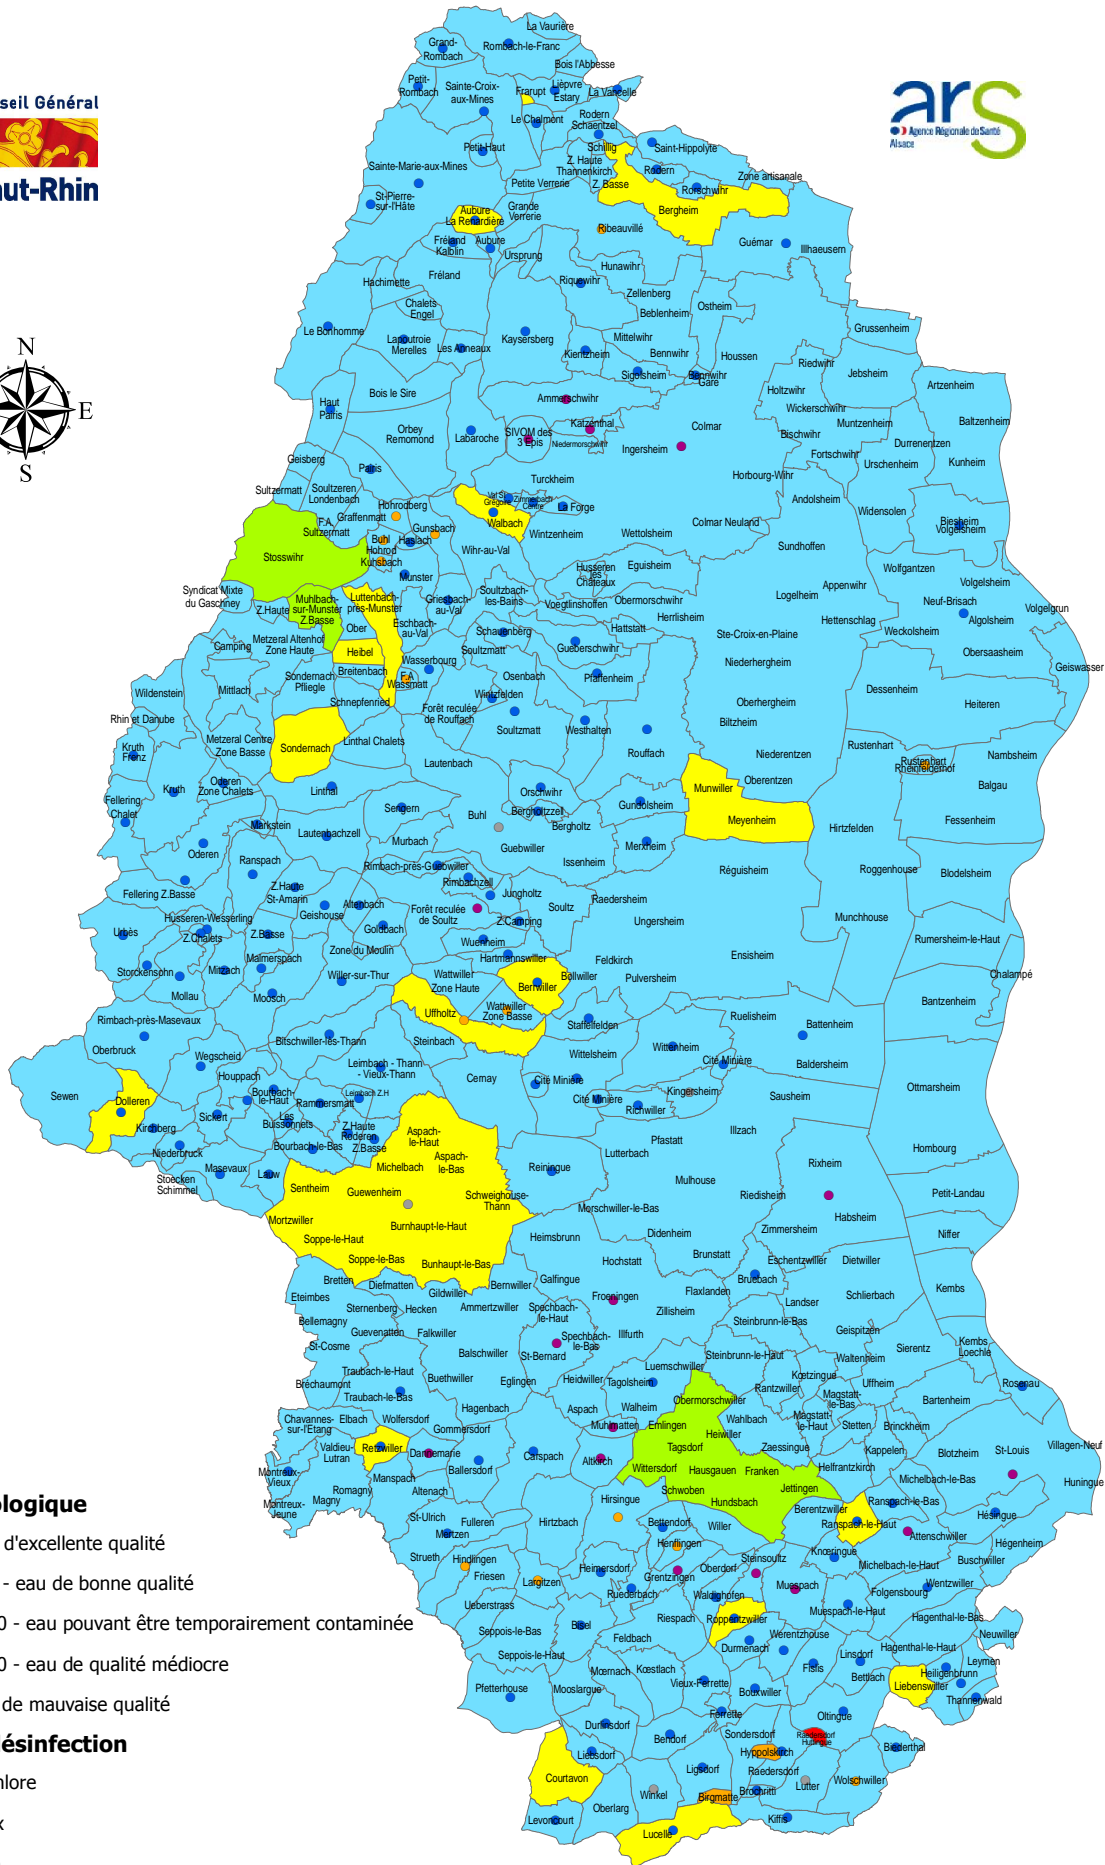

## Légende

### Qualité bactériologique

- $\leq 5$  - eau d'excellente qualité
- $5 < R \leq 10$  - eau de bonne qualité
- $10 < R \leq 30$  - eau pouvant être temporairement contaminée
- $30 < R \leq 60$  - eau de qualité médiocre
- $R > 60$  - eau de mauvaise qualité

### Traitement de désinfection

- bioxyde de chlore
- chlore gazeux
- chlore liquide
- ultraviolets