


QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2010

CONFORMITE PHYSICO - CHIMIQUE

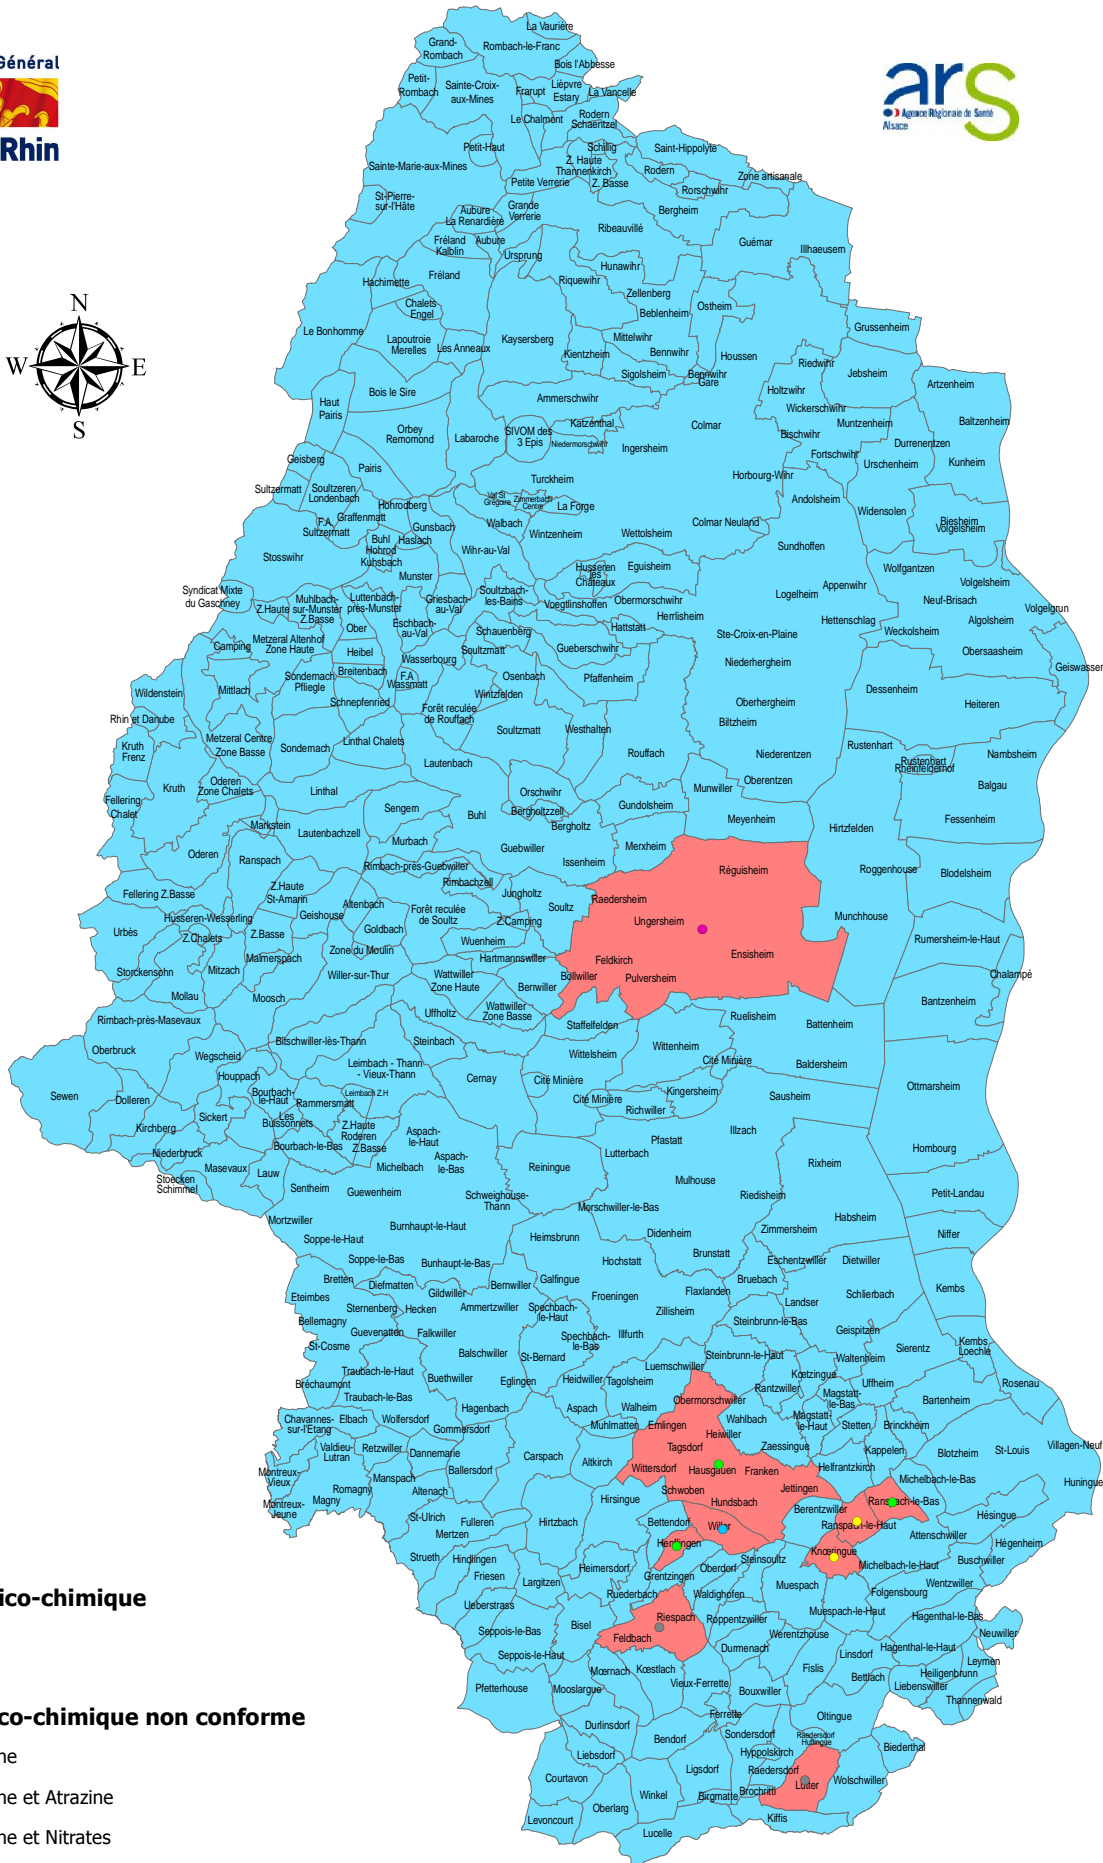

Légende

Conformité physico-chimique

- conforme
- non conforme

Paramètre physico-chimique non conforme

- Déséthylatrazine
- Déséthylatrazine et Atrazine
- Déséthylatrazine et Nitrates
- Arsenic
- Bromacil et Lénacil