

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2010

NITRATES


Conseil Général

 Haut-Rhin

ars
 Agence Régionale de Santé
 Alsace

PARTENAIRIAT

 AGENCE DE L'EAU
 RHIN-MEUSE

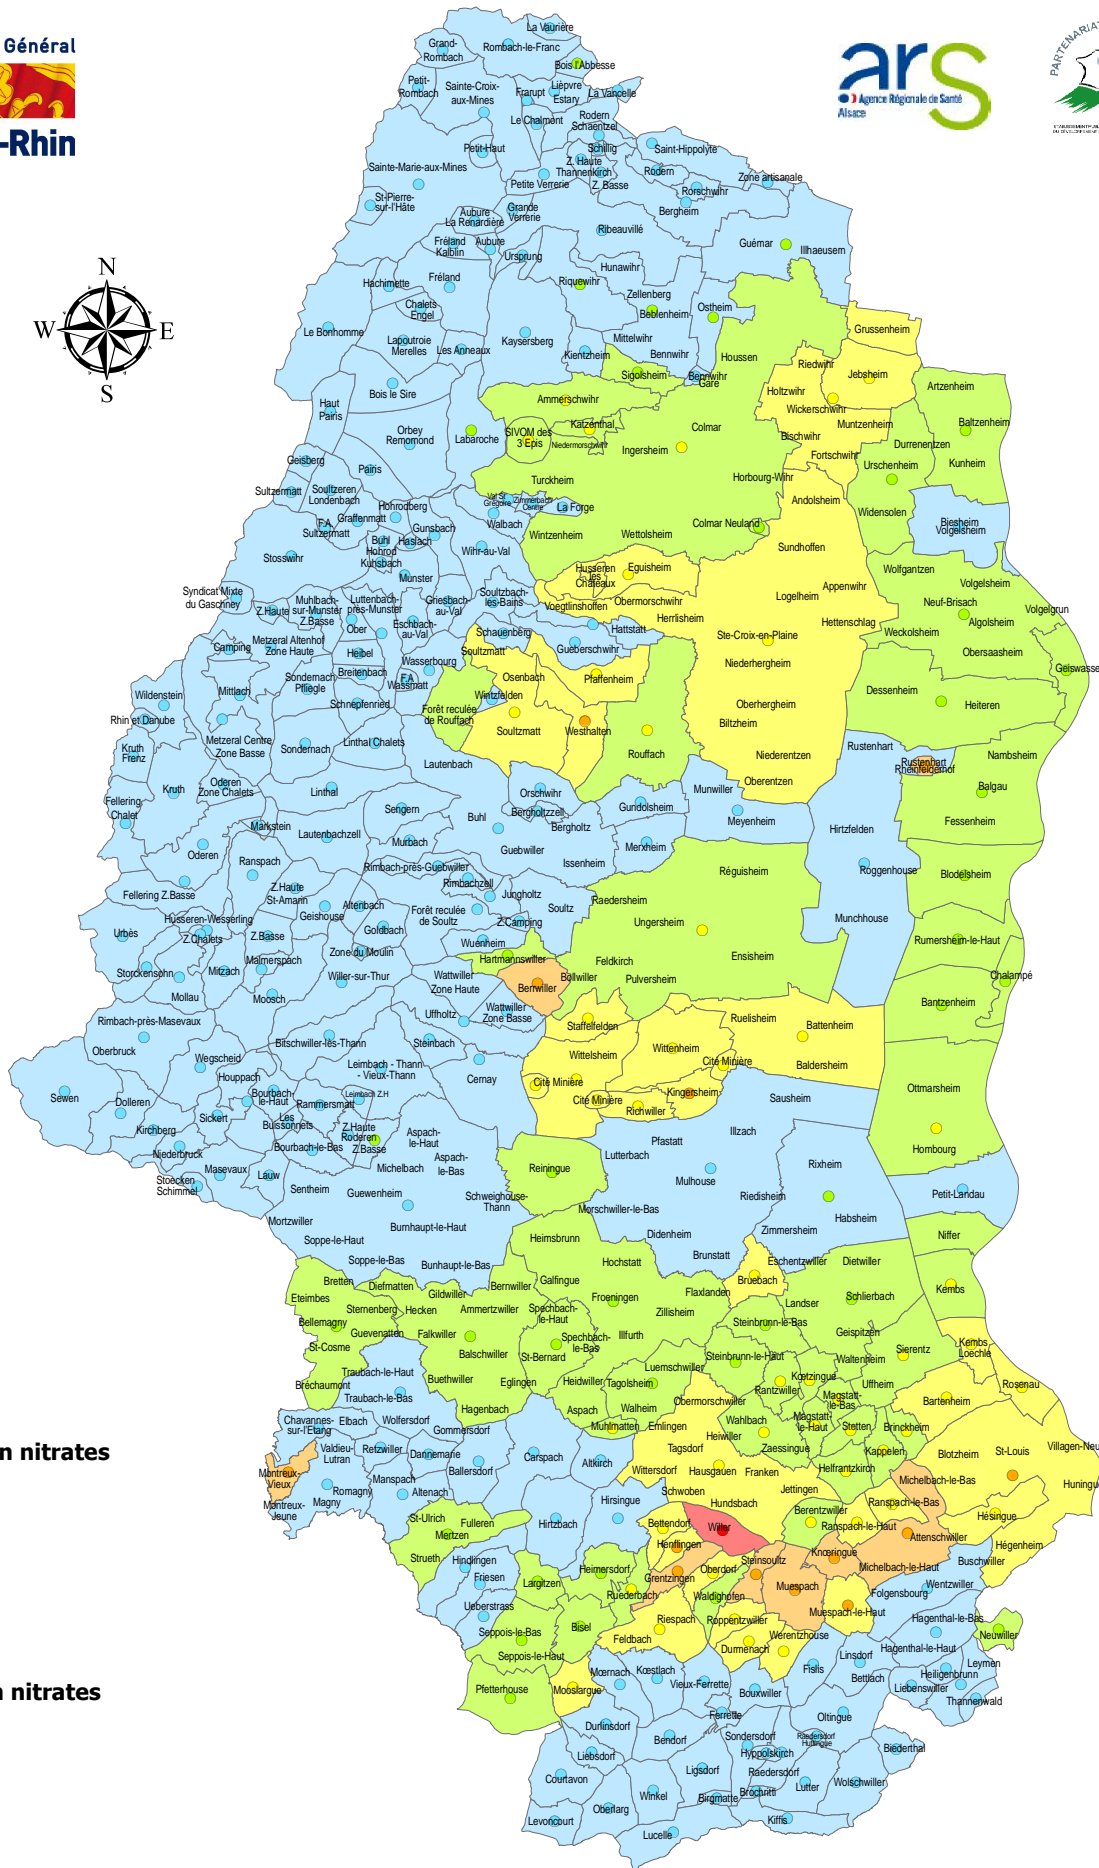

- Légende**
- Teneur maximum en nitrates**
- ≤ à 15 mg/l
 - 15.1 à 25 mg/l
 - 25.1 à 40 mg/l
 - 40.1 à 50 mg/l
 - > à 50.1 mg/l
- Teneur moyenne en nitrates**
- ≤ 15 mg/l
 - 15 à 25 mg/l
 - 25.1 à 40 mg/l
 - 40.1 à 50 mg/l
 - > à 50.1 mg/l