QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2010
Pesticides

Conseil Général Haut-Rhin

ars Agence Régionale de Santé Alsace

Partenariat Agence de l'Eau Rhin-Meuse

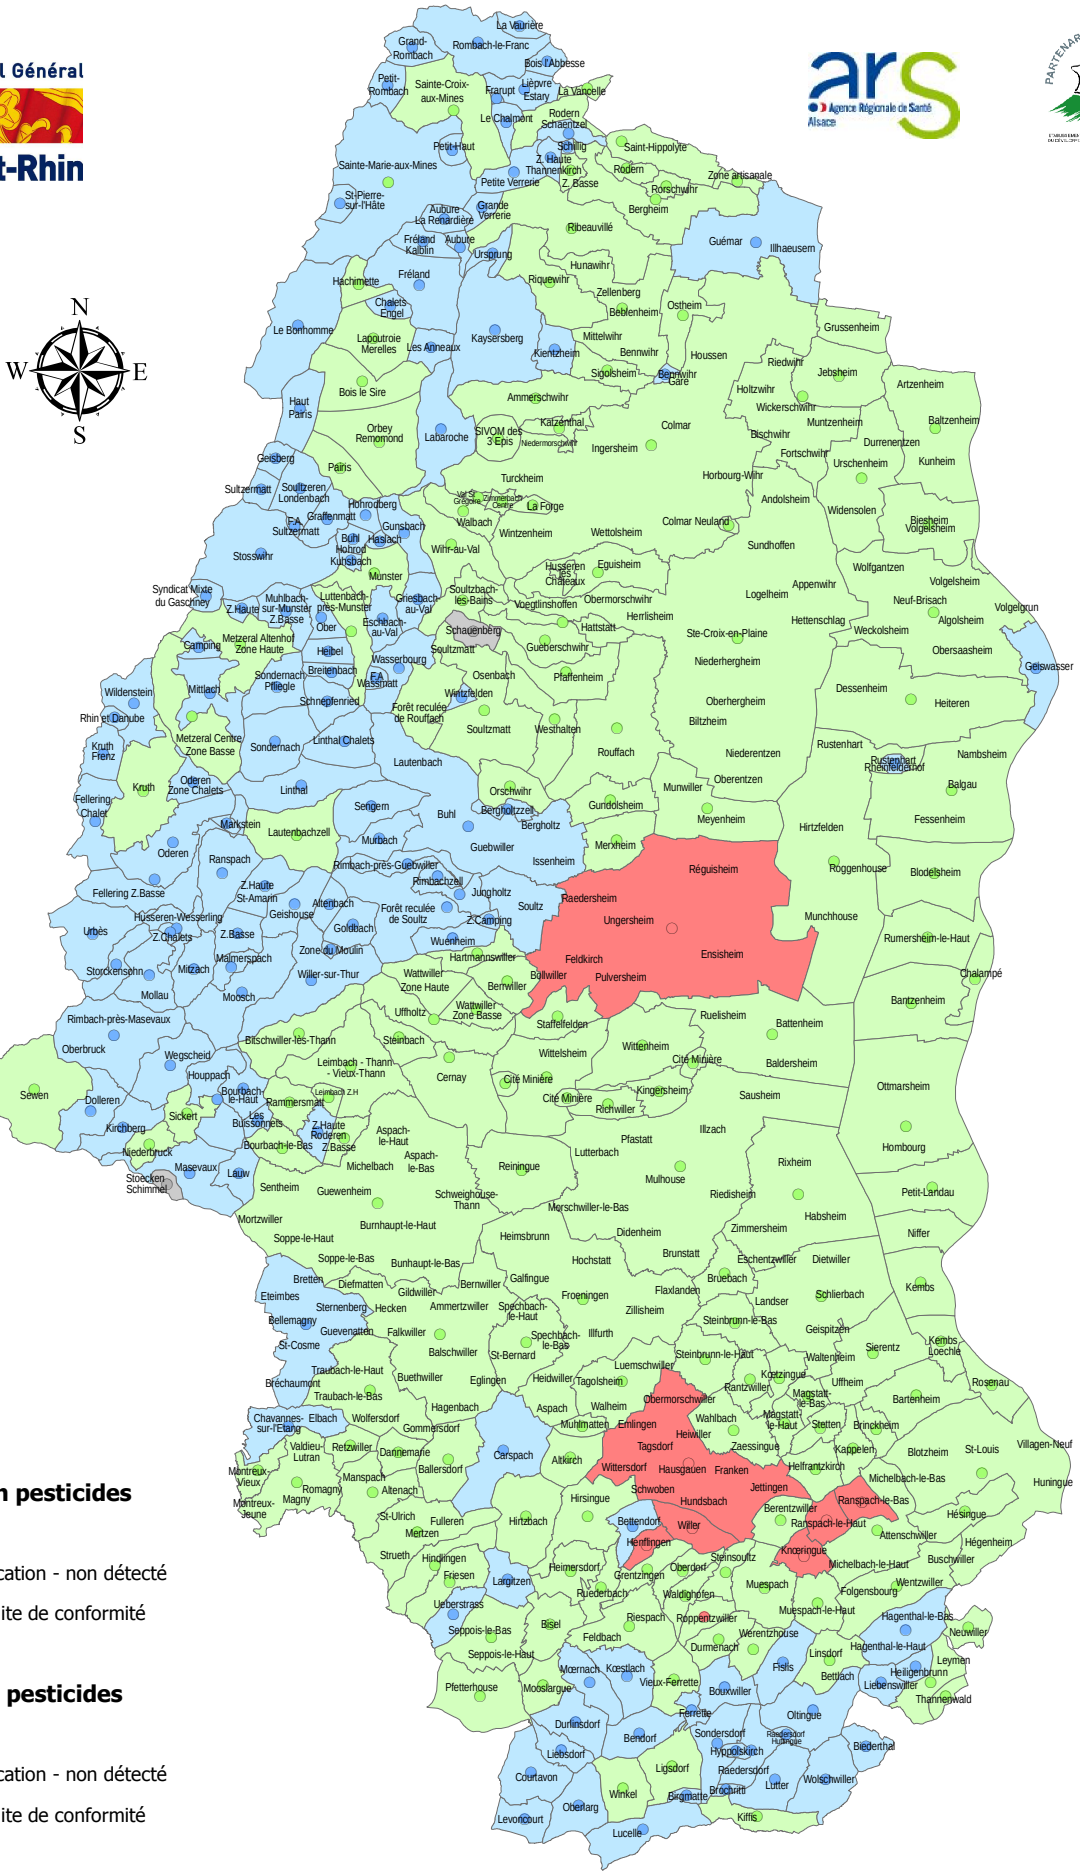

Légende

Teneur maximum en pesticides

- non recherché
- < seuil de quantification - non détecté
- <= à 0.1 µg/l - limite de conformité
- > 0.1 µg/l

Teneur moyenne en pesticides

- non recherché
- < seuil de quantification - non détecté
- <= à 0.1 µg/l - limite de conformité
- > 0.1 µg/l

Conception CG 68 - DEVI
Source des données :
- ARS 68
"BD Carto" copyrigth IGN